



< 外形寸法図 >

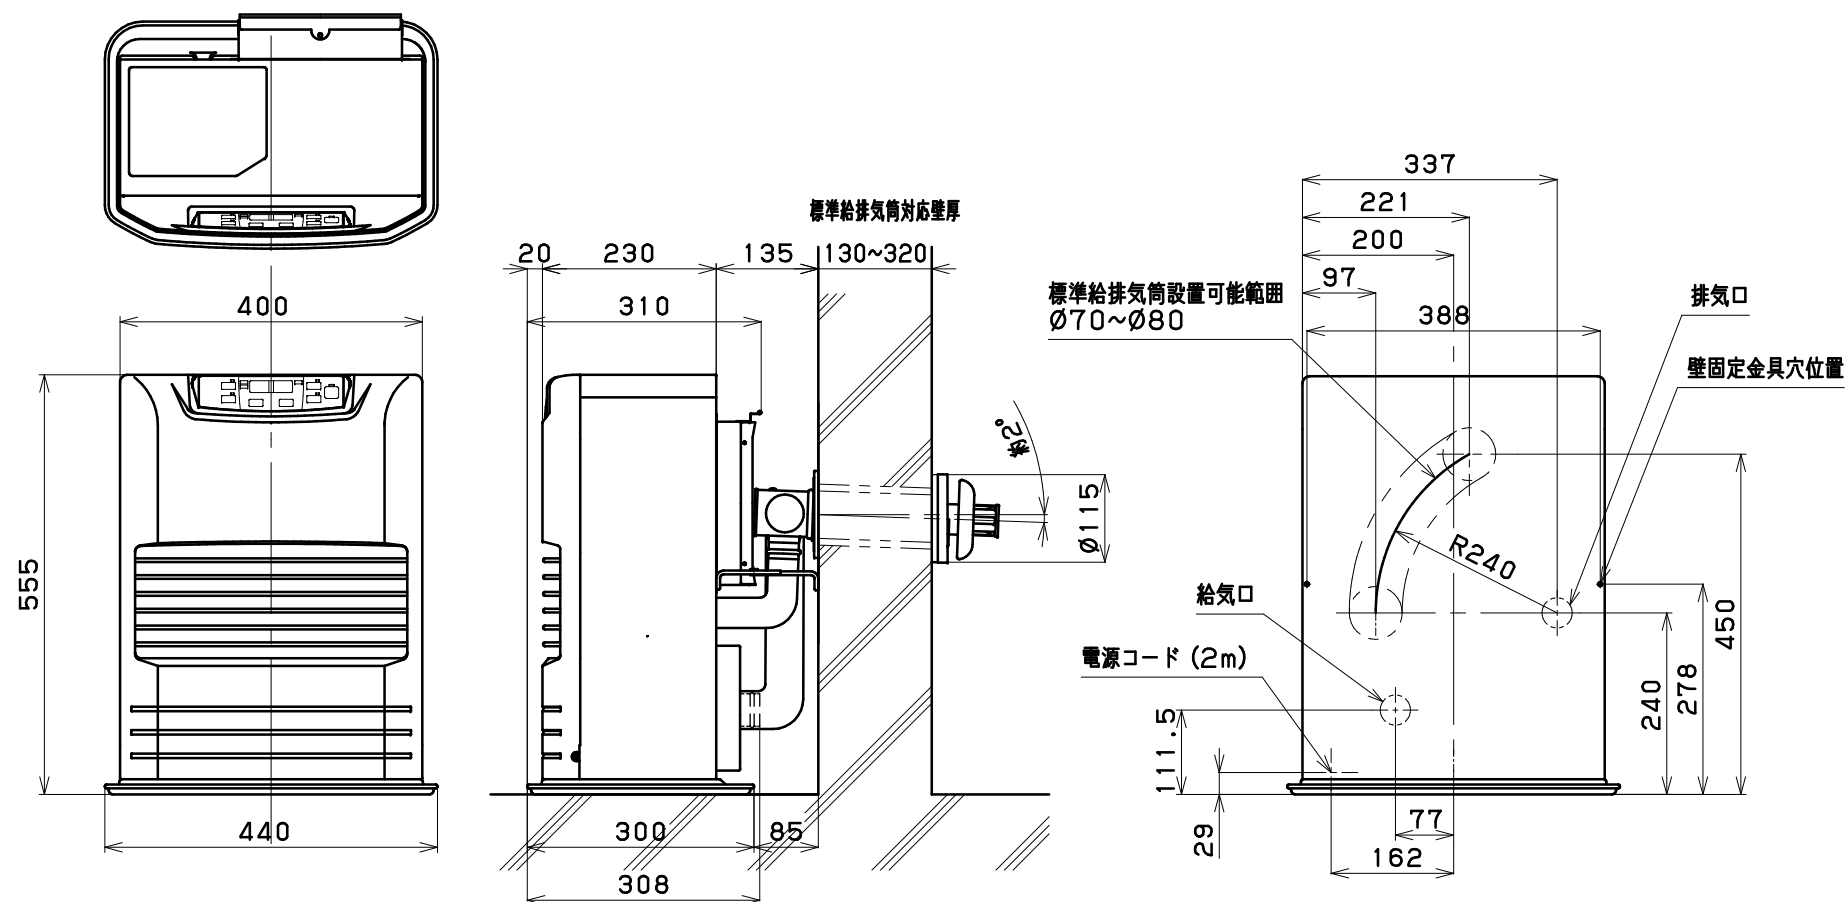

正面図

< 標準据付け例 >

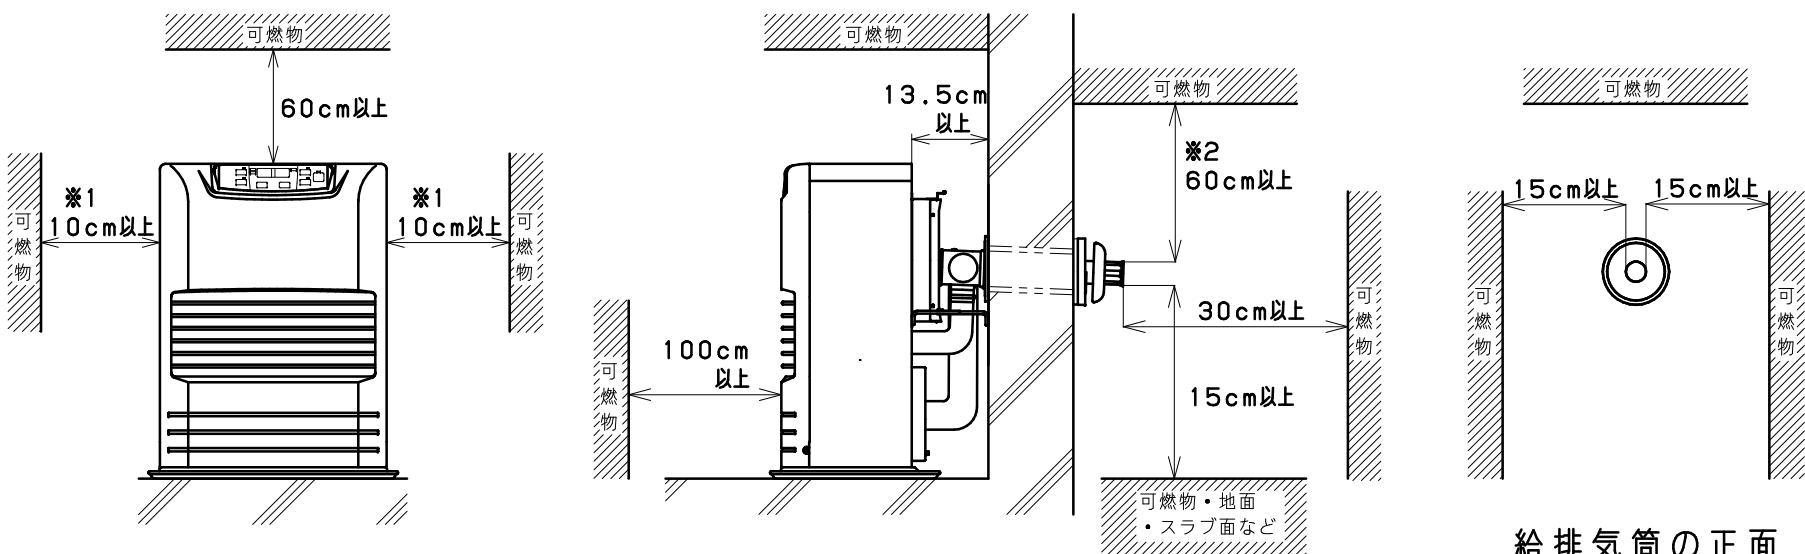

◎可燃物及び不燃材どちらの場合でも、給排気筒の取付けやメンテナンス等の為、※1寸法のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。
◎不燃材の場合、※1寸法は不燃材でも同一寸法です。
※2寸法は「30cm以上」になります。

◎給排気筒トップは雪でふさがれない場所に設置してください。
◎給排気筒を延長する場合は、3m3曲り以下で取り付けてください。
◎背面カバーを使用する場合は、HC-36を使用してください。

給排気筒の正面

◎給排気筒トップは、上方および両側に気流を阻止する障害物がないこと。

仕		様	
種	類	ポット式・強制給排気形・強制対流形	
点	火 方 式	電気点火	
使	用 燃 料	灯油 (JIS 1号)	
燃	焼 状 態	最 大	最 小
燃	料 消 費 量	4.19kW (0.407L/h)	1.43kW (0.139L/h)
発	熱 量	15080kJ/h	5149kJ/h
熱	効 率	86.0%	86.0%
暖	房 出 力	3.60kW	1.23kW
畳数のめやす	温暖地	木造10畳 (16.5m ²) まで コンクリート13畳 (21.5m ²) まで	
	寒冷地	木造10畳 (16.5m ²) まで コンクリート15畳 (25.0m ²) まで	
油	タ ン ク 容 量	5.0L	
燃	焼 持 続 時 間	12.3~36.0時間	
外	形 寸 法	高さ555mm・幅440mm・奥行き310mm (置台を含む)	
質	量	約17kg	
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz	
定 格 消 費 電 力		点火時250/250W・燃焼時27/24W 待機時1.2/1.1W 最大680/680W (点火初期に短時間発生)	
給排気筒の型式の呼び		WT-320-4040	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒の壁貫通部の孔径		70~80mm	
排 気 温 度		260℃以下	
電 流 ヒ ュ ー ズ		4A	
安 全 装 置		対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 点火安全装置・停電安全装置 燃焼制御装置・過熱防止装置 (90℃)	
附 属 品		壁固定金具 (1セット)・標準給排気筒セット (1セット) 木ねじ (ルームサーミスタ用) (1本)	

※定格能力は暖房出力、定格消費電力は消費電力、定格燃料消費量は燃料消費量に相当します。
※「JIS S 3031 石油燃烧機器の試験方法通則」および「JHIA S-2031 密閉式石油ストーブ」に基づいて、第三者認証機関 一般財団法人 日本燃烧機器検査協会の機器等認証による型式検査に合格した製品です。
「JHIA S-2031 密閉式石油ストーブ」の検査基準は「JIS S 2031 密閉式石油ストーブ」の規格を基に日本燃烧機器検査協会にて運用する検査基準です。

納 入 仕 様 書		尺 度	F r e e
名 称	密閉式石油ストーブ	単 位	m m
型 式	FF-36RT	版 数	第 1 版
株式会社 トヨトミ		作 成	2026年02月10日

令和 8年 1月21日

型式検査合格通知書

株式会社トヨトミ
代表取締役社長
中村 福太郎 殿

一般財団法人 日本燃焼機器検査協会



令和 8年 1月15日（受付番号10-0500-37-0017）受付の下記の機器等は、型式検査の結果、J H I A S - 2 0 3 1の基準を満足するので、機器等認証規程第13条の規定に基づき、型式検査に合格したことを通知します。

記

- | | |
|-------------|--|
| 1. 品 目 | 密閉式石油ストーブ |
| 2. 商 号 | トヨトミ |
| 3. 型式の呼び | FF-36RT |
| 4. 区 分 | ☐ 基本型式検査
☐ 類似型式検査（1）
☐ 類似型式検査（2）
☐ 派生型式検査（1）
☒ 派生型式検査（2） |
| 5. 型式登録番号 | 10-0500-37-0017-12 |
| 6. 確認試験有効期限 | 令和 8年 5月31日 |
| 7. 確認試験受付番号 | 46-0500-37-0072 |